




設備異常メール通報装置

概要

- ・ 設備機械の異常(4接点)を、携帯電話にEメール通報できます。
- ・ 複数のメールアドレス宛へ送信可能。
- ・ Eメールの件名は、信号別に異常内容や設備名などに自由に設定可能。
- ・ 設定は、市販メモリーカードに記憶、パソコンのメモ帳ソフトで簡単編集。

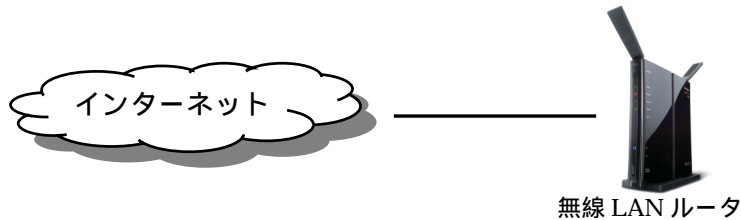

常時インターネット接続環境、およびメールアドレスをご用意してください。
無線 LAN 接続

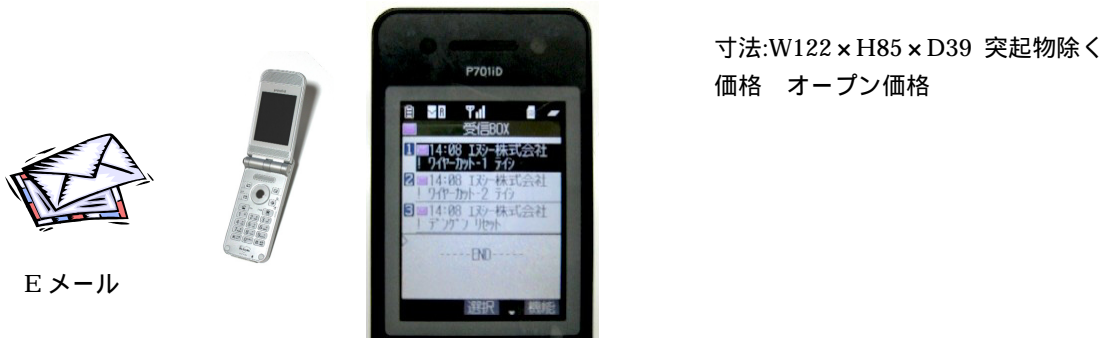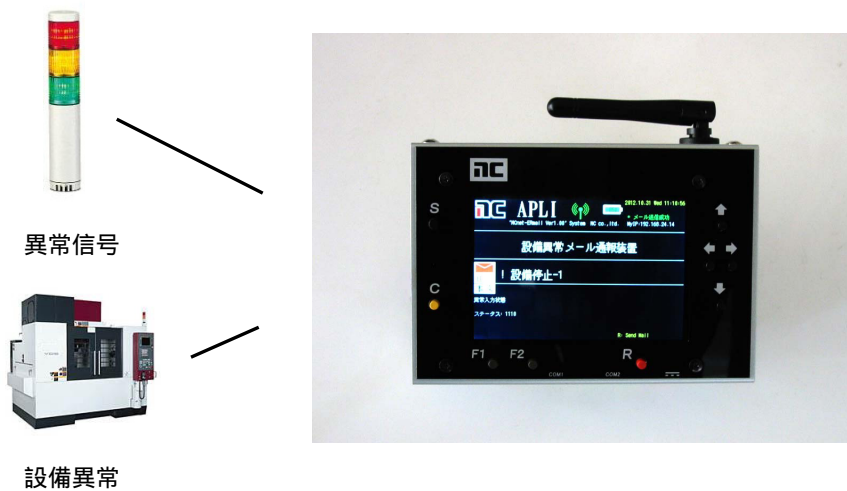

用途

- ・ 生産システムの材料切れ、工具交換、機械異常の監視とメンテ時期のお知らせ
- ・ 無人倉庫の防犯
- ・ 火災、煙通報、災害監視、
- ・ タンク水位監視

お問い合わせは



TEL (053)449-0159 FAX (053)448-9165

E-Mail nc@ncsys.co.jp ホームページ <http://www.ncsys.co.jp/>

2012/10/31 更新